



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.

E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИС-
ТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КИЖИ».**

**ПАССАЖИРСКИЙ ПРИЧАЛ О. КИЖИ (РНФИ П
12100003842, ИНВ. № 11100176, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
10-10-05/006/2007-053).**

186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижы

о. Кижы 2019 г.

					Пассажирский причал о. Кижы	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		1

Содержание:

№	Наименование
1.	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижы». Пассажирский причал о. Кижы (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053).
2.	Анкета обследования доступности для инвалидов на объекте. Основные сведения по объекту.
3.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
4.	Заключение.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь».

Е. В Богданова

« ____ » _____ 2019 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь».
Пассажирский причал о. Кижь (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053).**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь». Пассажирский причал о. Кижь (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053).

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижь

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Код ОКВЭД 50.30.

Сведения об объекте:

- часть объекта на пирсе и переходной эстакаде, 1250,94 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- год постройки объекта – 1979 г., год последнего капитального ремонта – 2018 г.;
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: 3 квартал 2019 г.
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование): Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь». Пассажирский причал о. Кижь (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053). (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь»)

Адрес места нахождения организации: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижь

Юридический адрес организации: 185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Кирова д. 10 а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная).

Наименование и адрес вышестоящей организации: Медвежьегорский линейный отдел (Северо-Западное Управление государственного морского и речного надзора Федеральной

					Пассажирский причал о. Кижь	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

службы по надзору в сфере транспорта). 185005, Петрозаводск (Петрозаводский городской округ), микрорайон Зарека, ул. Ригачина, д. 25. 8 (8142) 79-62-82, szu-gmrn.ru

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- От остановки пассажирского транспорта «Петрозаводский водный вокзал» до объекта ОСИ О. Кижы. Пассажирский причал – ок. 80км (1 час 20 минут).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеет.

Перекрестки:

- нерегулируемые: нет,
- регулируемые: нет,
- со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/Адаптировано частично/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к объекту (участок)	Адаптировано частично.	ДЧ – И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
2	Вход (входы)	Адаптировано частично.	ДЧ – И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения на объекте (в т. ч. пути эвакуации)	Адаптировано частично.	ДЧ – И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
4	Зона целевого назначения объекта (целевого посещения объекта)	Не адаптировано.	ДЧ – И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано.	ДЧ – И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано.	ДЧ – И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Адаптировано частично.	ДЧ – И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

Сфера деятельности: Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Код ОКВЭД 50.30.

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): Пропускимость 1500 и более. Вместимость до 100 человек.

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: возможность предоставления услуг всем МГН

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

Режим работы объекта (в период навигации с мая по октябрь):

№	День недели	Часы работы (Московское время)
1	понедельник	08.00 – 20.00
2	вторник	08.00 – 20.00
3	среда	08.00 – 20.00
4	четверг	08.00 – 20.00
5	пятница	08.00 – 20.00
6	суббота	08.00 – 20.00
7	воскресенье	08.00 – 20.00

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	0%
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	0%
3	Формат предоставления услуги	На объекте
4	Количество паспортизированных зданий	-
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание	0 %

	услуг гражданам)	
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	0 %
7	Иные (указать)	-

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
		Наличие	Примечание
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствует необходимость
1.2	Сменные кресла-коляски	Да	Соответствует
1.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствует необходимость
1.4	Поручни	Нет	Отсутствует необходимость
1.5	Пандусы	Нет	Отсутствуют
1.6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет	Отсутствует необходимость
1.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
1.8	Доступные входные группы	Нет	Отсутствуют
1.9	Доступные санитарно-гигиенические Помещения	Да	Частично-соответствует
1.10	Достаточная ширина проёмов в ограждающих конструкциях, лестничных маршах, площадок	Да	Соответствует
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствуют
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствуют

1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Дополнительно рекомендовано: - Установить тактильно-информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300х400 мм, с креплением на металлической стойке. Высоту установки принять 0,9 м.
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Дополнительно рекомендовано предусмотреть возможность приобретения индукционной петли.
2	Иные (указать)	Нет	

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет	Требуется
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Нет	Требуется
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Нет	Не требуется
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Нет	Требуется
5	Иные (указать)	-	-

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Приобретение и установка: - Установить тактильно информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300х400 мм, крепление на металлической стойке. Высоту установки выполнить согласно п. 6.5.9. СП 59.13330.2016. - Установить тактильно-информационные указатели на пути движения ММГН обозначающие пути движения, места предоставления услуг и расположение санитарно-гигиенического помещения. Размер таблички 200х200мм, крепление на металлической стойке.	2019 – 2025 г.
2	Приобрести индукционную петлю, для людей с нарушением слуха. П. 6.5.2 – 6.5.9.	2019 – 2025 г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:
В рамках разумного приспособления (вариант «Б», п. 8.1.2) - доступно частично избирательно для инвалидов и других маломобильных групп населения категорий «Г», «У», «К», «О», «С».

Для принятия решения требуется, не требуется согласование.
 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности - дата, наименование сайта, портала: нет.
 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (О, К); ВНД (С).

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

П. 5.1.12 – здесь и далее – ссылка на пункт СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2011. Редакция от 15.05.2017г.

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)	Подпись
1.	Заместитель главного инженера ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этногра-	

	фический музей-заповедник «Кижы» Гоккоев Павел Игоревич	
2.	Руководитель ООО «ДС» Илиади Дионис	
3.	Архитектор ООО «ДС» Бударагина Наталья Владимировна	

					Пассажирский причал о. Кижы	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9

СОСТАВИЛ
Технический эксперт
№ уд. 7827 00038675

_____ Д. Д. Илиади
« ____ » _____ 2019 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Госу-
дарственный историко-архитектурный и эт-
нографический музей-заповедник «Киж».

_____ Е. В Богданова
« ____ » _____ 2019 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Киж». Пассажирский причал о. Киж (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053).

1.2. Адрес объекта: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Киж

1.3. Сведения о размещении объекта:

-часть объекта на пирсе и переходной эстакаде, 1250,94 кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Год постройки объекта 1979 г. Год последнего капитального ремонта 2018 г.

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена.

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Киж»

1.2. Адрес объекта: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Киж

1.7. Юридический адрес организации: 185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Кирова д.10 а

1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Медвежьегорский линейный отдел (Северо-Западное Управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта).

1.12. Адрес вышестоящей организации: 185005, Петрозаводск (Петрозаводский городской округ), микрорайон Зарека, ул. Ригачина, д. 25.

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: 8 (8142) 79-62-82, szu-gmrn.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Код ОКВЭД 50.30. (по ОКВЭД).

2.2. Виды оказываемых услуг: Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): На объекте.

					Пассажирский причал о. Киж	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети): Все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен полностью избирательно (Г, У); Доступен частично избирательно (О, К); Доступен условно (С).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость 1500 и более. Вместимость до 100 человек.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от остановки пассажирского транспорта до объекта – ок. 80км;

3.1.2. Перекрестки (наличие): нерегулируемые - нет; регулируемые - нет, со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

3.1.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): (акустическая, тактильная, визуальная) - нет.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

- А – Предусмотрен организованный доступ всех общедоступных зон и участков объекта;
- Б – Предусмотрен и организован доступ в определенные зоны и участки объекта;
- ДУ – Доступен условно (организовано дополнительное сопровождение);
- ВНД – Временно не доступен

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
Основные сведения по объекту**

Наименование объекта	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижы». Пассажирский причал о. Кижы (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053).
Фактический адрес	186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижы
Телефон/ E-mail	(8142) 53-57-22 (о. Кижы)/ museum@kizhi.karelia.ru
Ведомственная принадлежность	-
Вид деятельности	Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Код ОКВЭД 50.30.
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	До 500 и более человек в день
Размещение объекта	Участок территории
Количество и назначение входов	Количество основных входных групп 6.
Год постройки объекта	1979 г
Год последней реконструкции капитального ремонта)	2018 г

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние от остановки общественного транспорта до объекта ОСИ о. Кижы. Пассажирский причал	Ок. 80км (1 час 20 минут)	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	- Водный транспорт. «о. Кижы»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	нет да	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет

Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	-	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	да	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)

Вход на территорию (при наличии ограждения)

- ширина прохода, калитки	1,8м	Предусмотреть контрастную маркировку краевых частей причала по пути движения ММГН	-	Имеется	Отсутствует	С
- *информация об объекте	Нет	- Установить кнопку вызова персонала на табличке размером 150x300мм, высоту установки принять 0,9м; -Установить тактильно-информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таб-	Отсутствует	Имеется	Отсутствует	К, О, С, Г

		лички применить 300х400 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 6.5.9. СП 59.13330.2016.				
--	--	---	--	--	--	--

Автостоянка посетителей (при наличии)

*Расстояние до входа в здание	-	-	Не предусмотрено	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-	-	-	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-	-	-	3,6 м и более	Стандартное 2,5 м или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-	-	-	6,0 м и более	Стандартное 5,0 м или отсутствует	К

Открытая лестница (лестница на рельефе территории):

- высота подъема	-	-	Отсутствует			О, С, Г
- *поручни (высота)	-	-	-	Поручень на высоте 0,9м	Поручень на высоте менее или более 0,9м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-	-	-	За 0,6 м до препятствия	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-	-	-	Одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющие ширину в пределах 0,08 – 0,1м	Отсутствие, несоответствие	С

Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-	-	Отсутствует	0,45м и менее. П. 6.2.9	Более 0,45м	К, О
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.	-	-	-	На объектах памятников архитектуры и культуры <...> уклоны должны быть приближены к значениям стационарных. П. 6.1.3	Не более 10 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К, О
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-	-	Отсутствует	Наличие на высоте 0,9м	Отсутствие, несоответствие	К, О
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7 – 0,9 м		К, О
-*на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8 – 1,0 м		К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка (входная площадка причала)						
Высота площадки	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	1,8м	-	-	Не менее 2,2х2,2м	Менее 2,2х2,2м	К, О

Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,5м	-	-	Не менее 2,2х2,2м	Менее 2,2х2,2м	К, О
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,8м	-	-	Не менее 2,2х2,2м	Менее 2,2х2,2м	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,5м	-	-	Не менее 2,2х2,2м	Менее 2,2х2,2м	О, С
*Поручни	Нет	-	Не соответствует	Есть при высоте более 0,45 м	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
*Навес	Нет	-	-	-		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Нет	- Установить тактильно информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300х400 мм. Высоту установки принять 0,9 м.	Не соответствует	Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	Нет	-	Отсутствует	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Нет	-	Отсутствует	Имеется на пропуски крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Нет	-	Отсутствует	Как минимум, с одной стороны, допустимо отсут-	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при	К, О, С, Г

				ствие при высоте крыльца менее 0,45 м	входном пандусе с уклоном не более 10%	
- на высоте	-	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответ- ствие	О, С
- * заверше- ния поруч- ней за пре- делами марша	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
*нетравмир ующие окончания	-	-	-	Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пан- дуса в % = (Н : L) x 100%	-	-	-	8 % и менее. П. 6.2.9	Не более 10% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между по- ручнями)	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (мак- симальная)	-	-	-	0,8 м и менее	Не ограни- чена	К
Разворотные площадки:						
при въезде на пандус, длина	-	-	-	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
при въезде на пандус, ширина	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
промежу- точная пря- мая, длина	-	-	-	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
промежу- точная пря- мая, ширина	-	-	-	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
промежу- точная с по- воротом направления движения, длина	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизон- тальная)	К

промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-	-	-	1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	-	-	-	наличие	Отсутствие, несоответствие	К
на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7-0,9 м		
*на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8-1,0 м		
*горизонтальные завершения поручней	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К
*нетравмирующие окончания	-	-	-	Имеются		
*Несколько покрытие (при намокании)	-	-	-	Наличие		
Наружный подъемник (либо мобильный переносной панус) (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Да	-	Частично соответствует	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	Нет	-	Отсутствует	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Подъемник для инвалидов (лифт)						
- стационарный	Нет	-	Отсутствует	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- мобильный	Нет	-	Отсутствует	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответ-	К, О

					ствие	
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения	Да	-	Соответствует	Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
Лестница, перепады высот на пути движения по объекту						
Контрастная маркировка участков пути в местах перепада высот	Нет	-	Отсутствует необходимость	Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	-	-	-	Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют	О
*горизонтальные завершения поручней	-	-	-	имеются	отсутствуют	О
Пандус на пути движения по объекту						
Ширина марша	-	-	Отсутствует необходимость	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-	-	-	8 % и менее	Не более 10 %	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	-	-	-	1,4 м и более	Менее 1,4м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	-	-	-	1,4 м и более	Менее 1,4м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	0,7м	-	Соответствует	0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	0,9м	-	Соответствует	0,85 – 1,0 м		О
Специализированная зона обслуживания инвалидов-	Нет	-	-	Имеется	Отсутствует или не соответствует	К

КОЛЯСОЧНИКОВ						
Санузел для посетителей	-	-	-	Имеется	Отсутствует или не соответствует	К, О, Г, С, У
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	-	-	-	Имеется	Отсутствует или не соответствует	К
*Знак доступности помещения	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	-	-	-	Имеется		С
Ширина дверного проема	-	-	-	Не менее 0,9м	Менее 0,9м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	-	-	-	Не менее 1,4 для разворота коляски на 180 ⁰	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	-	-	-	Не менее 1,4 для разворота коляски на 180 ⁰		К
- *высота раковины	-	-	-	0,8 – 0,9 м	Не менее 0,75 и не более 0,9 м	К, О
- *опорный поручень	-	-	-	Высота не менее 0,75м и не более 0,9м	Высота более 0,9м и менее 0,75м	К, О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	0		-			
- *знак доступности кабины	-	-	-	Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	-	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	-	-	-	1,8 и более	1,6 м	К

Габариты санузла/кабины (ширина)	-	-	-	1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	-	-	-	Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ К АНКЕТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности людям с ограниченными возможностями были выполнены все необходимые мероприятия:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория условно удовлетворяет требованиям доступности.

–На общедоступных входных группах – предусмотрена частично избирательная доступность для ММГН категории «Г», «У», доступность условная для ММГН категорий «К», «О». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.

–Путь следования по объекту – предусмотрена доступность для ММГН категории «О», «К», «Г», «У». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Архитектор Бударagina Н.В _____ 17.05.2019г.

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д _____ 17.05.2019г.

					Пассажирский причал о. Кижы	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		21

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь».

_____ Е. В. Богданова

« _____ » _____ 2019 г

Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь». Пассажирский причал о. Кижь (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053). Расположенного по адресу: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижь

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь», в лице Богдановой Е. В., утверждает настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижь». О. Кижь. Пассажирский причал (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижь (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к о с г у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажир-			

	ского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.							
1.1.1	Прилегающая территория частично удовлетворяет требованиям доступности. Доступно частично условно для ММГН категории «Г», «У», доступно условно для ММГН категории «К», «О», временно недоступно для ММГН категории «С». Дополнительно рекомендовано: - Предусмотреть контрастную маркировку краевых частей входной зоны в местах схода с водного транспорта на причал.	+	+	+	+	+	2019–2025 г.	СП59.13330.2016
2	Зона: территория, прилегающая к объекту (участок) ОСИ							
2.1	Прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности для всех категорий ММГН за исключением категории «С». Дополнительно рекомендовано: - Предусмотреть установку тактильно визуальных информационных табличек с указанием направления движения по причалу и к местам предоставления услуг; - Предусмотреть контрастную маркировку краевых частей входной зоны в местах схода с водного транспорта на причал.	+	+	+	+	+	2019–2025 г.	П. 5. СП59.13330.2016
3	Зона: входной узел							
3.1	Предусмотрена частичная условная доступность для ММГН категории «Г», «У». Доступ для «С», «К», «О» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Дополнительно рекомендовано: -Предусмотреть тактильные и визуальные средства информирования на адаптированной входной группе.	+	+	+	+	+	2019–2025 г.	П. 5.1.12 СП59.13330.2016/12
4	Зона: пути движения внутри объекта, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	Предусмотрена частичная условная доступность для ММГН категории «Г», «У». Доступ для «С», «К», «О» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует.	+	+	+	+	+	При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	СП59.13330.2016/12

	Дополнительно рекомендовано: -Предусмотреть тактильные и визуальные средства информирования на адаптированной входной группе;							
5	Зона: целевого назначения							
5.1	Предусмотрена частичная условная доступность для ММГН категории «О», «К», «Г», «У». Доступ для «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. - Предусмотреть создание приказа на ответственных лиц за сопровождение.	+	+	+	+	+	При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	-
6	Санитарно-гигиенические помещения							
6.1	Санитарно-гигиеническое помещение находится на территории острова, рядом с входной зоной. Предусмотрена доступность для ММГН категории «Г», «У». Доступ для ММГН категорий «О», «К», «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей в креслах-колясках отсутствует. - Предусмотреть создание приказа на ответственных лиц за сопровождение. - Предусмотреть установку тактильных средств информирования о месте назначения (тактильные пиктограммы обозначающие назначение и доступность помещения) - Предусмотреть кнопку вызова персонала с табличкой 150x300мм с дублированием необходимой информации шрифтом Брайля; - Предусмотреть контрастную маркировку краевых частей входной площадки туалета. <i>Все тактильные и визуальные средства информирования должны быть размещены на металлических стойках, не вносящих в исторический облик и природный ландшафт объекта каких-либо изменений.</i>	+	+	+	+	+	2019–2025 г.	-
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Дополнительно рекомендовано: - Установить тактильно информа-	+	+	+	+	+	2019–2025 г.	СП59.13330. 2016/12

	<p>ционную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300x400мм, крепление предусмотреть к металлической стойке. Высоту установки принять 0,9м.</p> <p>- Предусмотреть установку тактильно визуальных информационных табличек с указанием направления движения по причалу и к местам предоставления услуг.</p>							ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
7.2	<p>Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.</p>	+	+	+	+	+	<p>В связи с кратковременным временем пребывания и относительно не большой эксплуатируемой площади, обустройство и монтаж средств информации носит рекомендательный характер, в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года и закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью — первый всеобъемлющий договор в области прав человека XXI столетия.</p>	СП59.13330.2016/12 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131

8	Все зоны и участки							
8.1	Руководством учреждения организовано сопровождения на все время препровождения людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	2019–2025 г.	-

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: **к** –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; **о** –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **с**- инвалиды, с нарушением зрения; **г**- инвалиды с нарушением слуха; **у**- инвалиды с нарушением интеллекта.

«ММГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на креслах колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

					Пассажирский причал о. Кизи	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		26

**Заключение по результатам обследования
на предмет доступности объекта социальной
инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИС-
ТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КИЖИ».**

**ПАССАЖИРСКИЙ ПРИЧАЛ О. КИЖИ (РНФИ П
12100003842, ИНВ. № 11100176, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
10-10-05/006/2007-053).**

186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Киж

Объект: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Киж». Пассажирский причал о. Киж (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053).

Адрес: 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Киж

Дата обследования: 17 мая 2019 г.

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. - Илиади Д.Д.

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.

					Пассажирский причал о. Киж	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		27

Рекомендации для адаптации ОСИ**Территория, прилегающая к объекту (участок)**


1. Пути следования по причалу удовлетворяют требованиям п. 5.1.11. «Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.»

2. Ширина пешеходных дорожек выполнены согласно установленным требованиям п. 5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0x1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.

Место стоянки и остановки специализированного транспорта и автомашин ММГН

3. На прилегающей территории не предусмотрен транспорт для перевозки ММГН для всех категорий в том числе категории «К». Специализированный транспорт, перевозящий ММГН по территории музея, находится далее у входной группы (у кассы). Передвижение ММГН до входной зоны организовано при помощи сотрудников музейного комплекса, при помощи сопровождающих либо самостоятельно (ДЧ-И – «Г», «У»; ДУ-И – «К», «О», ВНД – «С»).


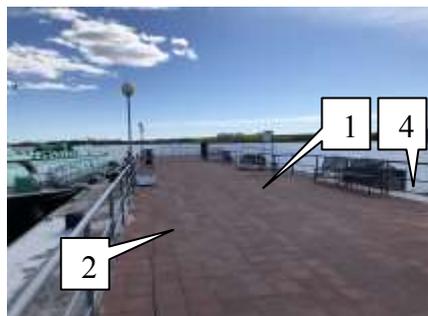
Входные зоны.

4. На объекте, для людей с ограниченными возможностями и ММГН доступна частично условно 6 входных зон (условная доступность для ММГН категорий «Г» и «У», условно доступно при сопровождении для ММГН категорий «К», «О», «С»). Отсутствует тактильно визуальные средства информирования, обозначающие направление движения и основные сведения об объекте, отсутствует кнопка вызова персонала для вызова помощи. На пути следования предусмотрены места отдыха для посетителей (скамейки).

Рекомендовано:

- предусмотреть возможность сопровождения, сотрудниками учреждения;
- предусмотреть установку тактильных пиктограмм с обозначением направления пути движения ММГН закрепленной на металлической стойке;
- предусмотреть установку кнопку вызова персонала на табличке размером 150x300мм закрепленной на металлической стойке;
- предусмотреть установку тактильной таблички с основной информацией об объекте (наименование объекта, год постройки, основные характеристики, и т.д) закреп-

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

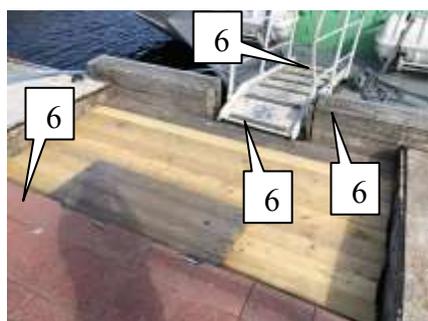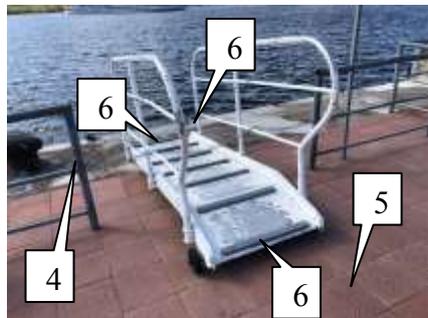



ленной на металлической стойке.

Все тактильные и визуальные средства информирования должны быть размещены на металлических стойках, не вносящих в исторический облик и природный ландшафт объекта каких-либо изменений.

5. Отсутствует информационное тактильное предупреждающее мощение, установленных в соответствии п.5.1.10. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. Согласно постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 – Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Обустройство тактильных элементов на пути следования носят рекомендательный характер и являются не обязательными к исполнению.

6. Отсутствует контрастность краевых частей схода на причал и трапа для ММГН категории «С». Рекомендовано предусмотреть контрастную маркировку начала и конца переносного трапа, а так-же краевых частей причала на пути следования ММГН.

7. На пути движения отсутствуют тактильные и визуальные средства информирования о направлении движения к местам предоставления услуг, согласно п. 6.5.4.
 Рекомендовано:
 - предусмотреть возможность сопровождения, сотрудниками учреждения;
 - предусмотреть установку тактильных пиктограмм с

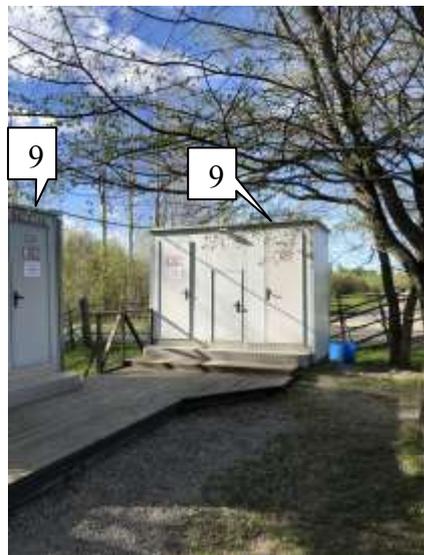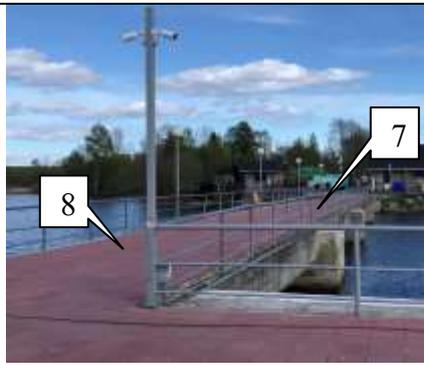

обозначением направления пути движения ММГН закреплённой на металлической стойке;

-предусмотреть контрастную маркировку краевых частей

8. На пути движения ММГН к входной зоне (кассе) отсутствуют перепады высот, затрудняющие движение для ММГН.

9. Санитарно-гигиеническое помещение находится на территории острова, рядом с входной зоной.

Предусмотрена доступность для ММГН категории «Г», «У». Доступ для ММГН категорий «О», «К», «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Кабины санузла не приспособлены для пользования ММГН категорий «К», «О» - отсутствуют пандусы, габариты входной двери менее нормативного значения 0,9м, отсутствуют опорные поручни и кнопка вызова персонала. Для ММГН категории «С» отсутствует контрастная маркировка ступеней входной площадки и двери, отсутствуют тактильные средства информирования о назначении и степени доступности санитарно-гигиенического помещения. Самостоятельный доступ для людей в креслах-колясках и с полной потерей зрения отсутствует.

- Предусмотреть создание приказа на ответственных лиц за сопровождение;

- Предусмотреть установку тактильных средств информирования о месте назначения (тактильные пиктограммы обозначающие назначение и доступность помещения);

- Предусмотреть кнопку вызова персонала с табличкой 150x300мм с дублированием необходимой информации шрифтом Брайля.

- Предусмотреть контрастную маркировку входной площадки перед туалетом.

При последующем капитальном ремонте рекомендовано предусмотреть минимум 1 кабину общественного туалета доступную для ММГН категории «К», «О».

Все тактильные и визуальные средства информирования должны быть размещены на металлических стойках, не вносящих в исторический облик и природный ландшафт объекта каких-либо изменений.

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-

					Пассажирский причал о. Кизи	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		30

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНиП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к местам предоставления услуг – (доступность);
- Главный входной узел – предусмотрена доступность частично условная для ММГН категории «Г», «У». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С», «К», «О» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Пути движения на объекте - предусмотрена доступность частично условная для ММГН категории «Г», «У», «К», «О». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Санузлы - предусмотрена доступность частично условная для ММГН категории «Г», «У». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С», «К», «О» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Зоны специального назначения – предусмотрена доступность частично условная для ММГН категории «Г», «У», «К», «О». Самостоятельный доступ для ММГН категории «С» отсутствует. Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения;
- Эвакуационные выходы – (доступность полная или частичная для МГН категории «Г», «У», «К», «О» временно не доступно для ММГН категории «С»).

					Пассажирский причал о. Кижы	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		31

Обследуемый объект частично соответствует требованиям безбарьерности, и является доступным частично условно для МГН категории «Г», «У», доступным условно для ММГН категории «К», «О», временно не доступно для ММГН категории «С».

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДС»

_____ Д.Д Илиади

М.П

* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

					Пассажирский причал о. Кизи	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		32

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижы». Пассажирский причал о. Кижы (РНФИ П 12100003842, инв. № 11100176, кадастровый номер 10-10-05/006/2007-053).

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижы

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание: нет.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует).

Наименование и адрес вышестоящей организации: Медвежьегорский линейный отдел (Северо-Западное Управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта). 185005, Петрозаводск (Петрозаводский городской округ), микрорайон Зарека, ул. Ригачина, д. 25. +7 (495) 629-10-10; mail@mkrf.ru

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Код ОКВЭД 50.30.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Пропускимость 1500 и более. Вместимость до 100 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возрастные категории.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижы» Богданова Е.В., с одной стороны, и _____ (указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, с другой стороны, действующего на основании устава), составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)

					Пассажирский причал о. Кижы	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		33

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствие для «К», «О», «С», «Г», «У»;
- «да, не соответствие для «К», «О», «С», «Г», «У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет»
2. Пандус стационарный наружный** : «нет».
3. Пандус стационарный внутренний** : «нет».
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «да, соответствие для «Г», «У», не соответствие для «С», «К», «О».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «да, соответствие для «К», «О», «Г», «У», не соответствие для «С».
8. Поручни внутренние входной зоны: «да, соответствие для «К», «О», «Г», «У», не соответствие для «С».
9. Проемы входной зоны**** : «да, соответствие для «Г», «У», «К», «О», не соответствие для «С».
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «нет».
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «отсутствует необходимость».
15. Мобильные лестничные подъемники. «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, соответствие для «Г», «У», не соответствие для «С», «К», «О».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»: «нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет». Согласно постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 – Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Обустройство тактильных элементов на пути следования носят рекомендательный характер и являются не обязательными к исполнению.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: «Нет» П. 6.5.2 – 6.5.9. СП 59.13330.2016.

					Пассажирский причал о. Кижы	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		34

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижский остро́в». О. Кижский остро́в. Пассажирский причал, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 186319, Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижский и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
	О, К, С, Г, У	Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ «___» _____ 20__ г.
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		

	О, К, С, Г, У	<p>Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p> <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предусмотреть возможность сопровождения, сотрудниками учреждения; - предусмотреть установку тактильных пиктограмм с обозначением направления пути движения ММГН закрепленной на металлической стойке; - предусмотреть установку кнопки вызова персонала на табличке размером 150x300мм закрепленной на металлической стойке; - предусмотреть установку тактильной таблички с основной информацией об объекте (наименование объекта, год постройки, основные характеристики, и т.д) закрепленной на металлической стойке 	<p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p>
3	Зона: пути перемещения бна объекте (коридоры, переходы, дверные и открытые проемы, лестницы, пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
	О, К, С, Г, У	<p>Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p>	<p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p>
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
	О, К, С, Г, У	<p>Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p>	<p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p>
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		

	О, К, С, Г, У	<p>Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.</p> <p>Рекомендовано:</p> <p>Предусмотреть создание приказа на ответственных лиц за сопровождение;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предусмотреть установку тактильных средств информирования о месте назначения (тактильные пиктограммы обозначающие назначение и доступность помещения); - Предусмотреть кнопку вызова персонала с табличкой 150x300мм с дублированием необходимой информации шрифтом Брайля. - Предусмотреть контрастную маркировку входной площадки перед туалетом. 	<p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p>
6	Информационное обеспечение на Объекте		
	О, К, С, Г, У	<p>Частично избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Рекомендовано предусмотреть установку тактильно визуальных средств информирования указывающие направление движения и места предоставления услуг.</p>	<p>№ _____</p> <p>От _____ 20__ г.</p>
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
	О, К, С, Г, У	<p>Прилегающая территория частично удовлетворяет требованиям доступности.</p> <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предусмотреть контрастную маркировку краевых частей причала на пути ММГН; - Предусмотреть установку тактильных средств информирования о месте назначения (тактильные пиктограммы обозначающие назначение и доступность помещения); 	-
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
	О, К, С, Г, У	<p>Парковочная зона не предусмотрена в виду отсутствия автомобильной дороги ведущей к острову.</p>	-

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Киж».

_____/ Е. В Богданова /
М.П

_____/ _____ /
М.П

					Пассажирский причал о. Киж	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		38